




PHILIPS SERVICE

L3X71T
Evette "

R	4.	1.	2.	3.	7.	5, 6.	10.	12.	14.	13.	15.	17.	16, 18.	20, 19.	21, 23.	24,	22, 23.	8.	10, 20,	34.	11.	21.	27.	32,	28, 29,	30, 31.	33,	R
C	3, 8, 6, 9, 4, 2, 1, 7.	11.	14.	13.	15.	17.	16, 18.	20, 19.	21, 23.	24,	22,	25,	27, 31.	28,	30,	34,	41,	12,	32,	40,	39,	33,	37,	35,	36,	C		
S	1, 3, 5, 6, 2, 4, 7.	9, 9, 10, 11.			12, 13, 14, 15, 16.		17, 18, 19, 20, 21.																22, 23,	24,	25, 26,	27, 30.	S	

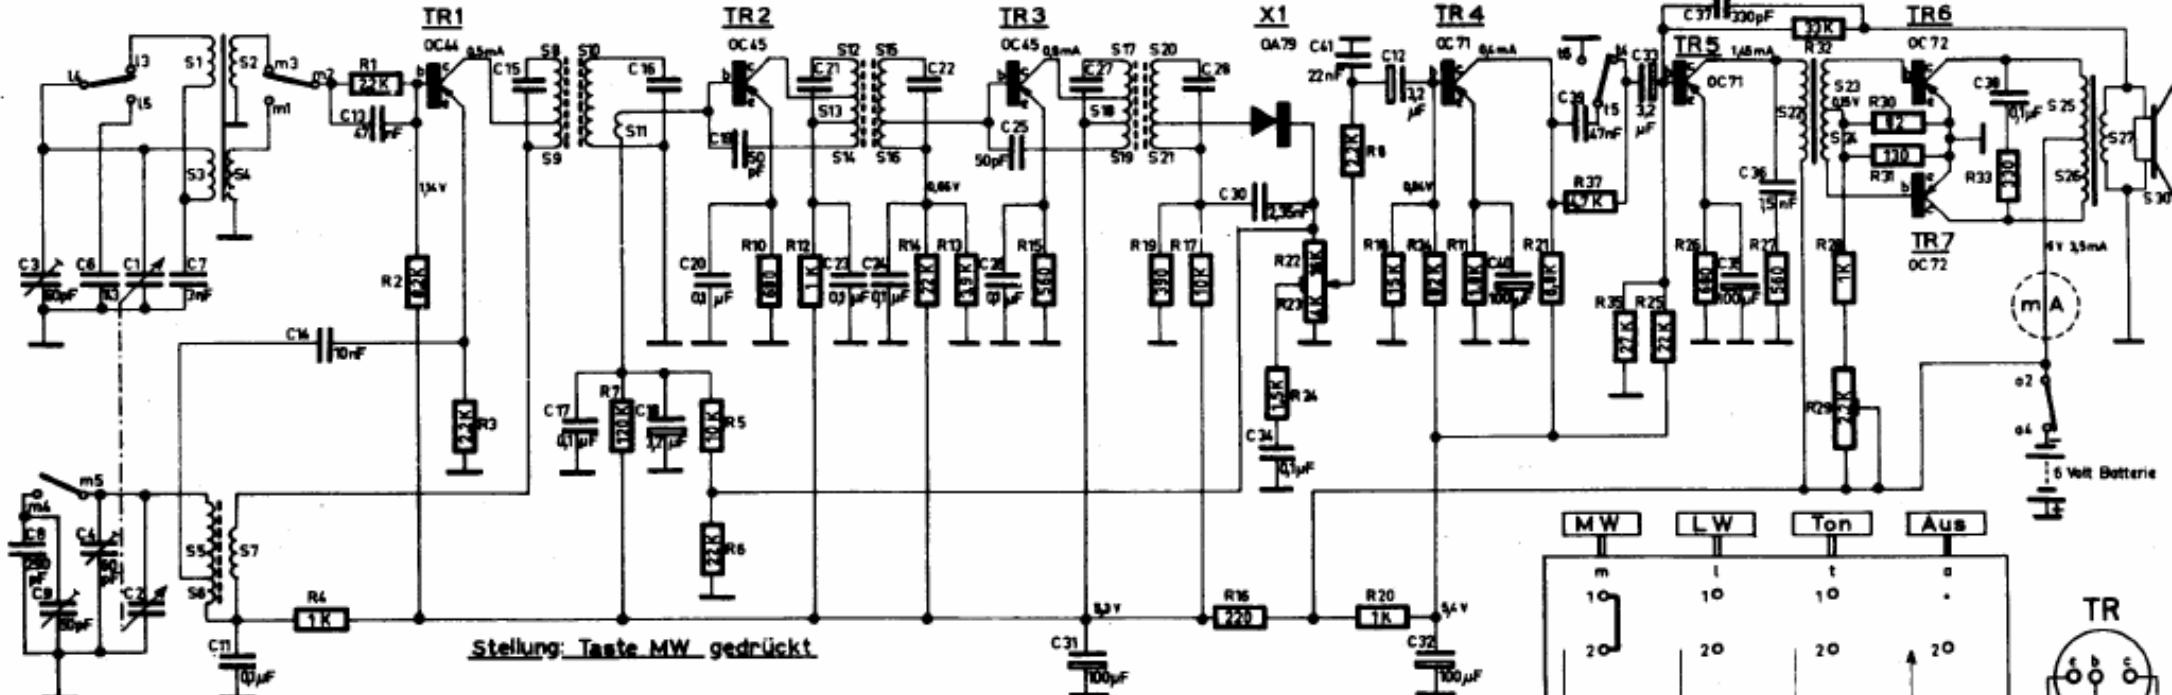

Abgleichsanleitung

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf Abgleichmarke	Sendefrequenz	Ankopplung des Senders über	Dämpfen mit 10.000	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise	MW	A linke Skalenseite	452 kHz	55.000 pF an Basis TR 3		S 20, S 17	max. Output
				55.000 pF an Basis TR 2		S 12, S 15	
				55.000 pF an Kolektor TR 1		S 8, S 10	
HF-Kreise	MW	Zeigeranschl.rechts	512 kHz	Abgleichrahmen auf Ferroceptor	S 3	S 5	max. Output
		Auf zugeführtes Signal abstimmen	550 kHz		Dämpfung von S3 aufheben	S 1	
		A linke Skalenseite	1650 kHz		S 3	C 4	
		Auf zugeführtes Signal abstimmen	1500 kHz		Dämpfung von S3 aufheben	C 3	
	LF	1900 s	157 kHz	Abgleichrahmen auf Ferroceptor	S 3	C 9	max. Output

Abgleich-Hinweise

Lautstärkeregler auf Maximum.
Tonschalter nicht eingeschaltet.
Das zugeführte HF-Signal soll mit 400 Hz moduliert sein.

Die Zeigergrundinstellung erfolgt bei ganz ausgedrehtem Dreh kondensator.
Hierbei soll der Zeiger auf die linke Abgleichmarke der Skala zeigen.
Der Abgleichrahmen besteht aus drei Drahtwindungen.

Trimmplan

